

	CHİLLER (SOĞUTMA ÜNİTESİ) AYLIK BAKIM ve KONTROL FORMU	DOKÜMAN KODU	YİTDB-18a
		YAYIN TARİHİ	01.01.2020
		REVİZYON NO	-
	BİRİM ADI	REVİZYON TARİHİ	-
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Kalite Birimi	SAYFA NO	1/1

Cihaz Bilgileri

CHİLLER 1		CHİLLER 2	
MARKASI	TRANE	MARKASI	TRANE
MODELİ	K TAC 400D	MODELİ	K TAC 400D
SERİ NO	EKW 2395	SERİ NO	EKW 2396
KAPASİTESİ		KAPASİTESİ	

YAPILACAK KONTROLLER

1	Cihazların bulunduğu mahal temizliğinin yapılması
2	Kompresörün voltaj ve amperaj kontrolünün yapılması
3	Evaporatör ve kondenser fanlarının voltaj ve amperaj kontrolünün yapılması
4	Elektrikli ısıtıcıların voltaj ve amperaj kontrolünün yapılması
5	Kompresörün ve gaz hattının basınç ve sıcaklık kontrolünün yapılması
6	Sistem üzerindeki kaçak kontrollerinin yapılması
7	Kondansörlerin kimyasal solusyonla yıkanması
8	Pislik tutucuların temizlenmesi
9	Pompaların kontrollerinin yapılması
10	Frekans konvertörlerin dijital göstergelerindeki değerler okunularak kontrollerinin yapılması
11	Bakımı yapılan cihazın dış yüzeyinin ve etrafının temizliğinin yapılması
12	Pano içerisinde hava ile temizliğinin yapılması

NOT: Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ilgili kısma yazılacak. Teknik Servis Amirine bilgi verilecektir.

TEKNİK RAPOR

BAKIMI YAPAN TEKNİSYEN	TEKNİK SERVİS SORUMLUSU
<p>Amir ÖZKAN Makine Teknikeri</p> <p>Rıdvan İSMİK İklimlendirme Teknisyeni</p>	<p>03.11.2024</p> <p>Ziya DERİN Mek. İmarat Bak. Onarım Şube Müd. V.</p>



	CHİLLER (SOĞUTMA ÜNİTESİ) AYLIK BAKIM ve KONTROL FORMU	DOKÜMAN KODU	YİTDB-18a
		YAYIN TARİHİ	01.01.2020
		REVİZYON NO	-
	BİRİM ADI	REVİZYON TARİHİ	-
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Kalite Birimi	SAYFA NO	1/1

Cihaz Bilgileri			
CHİLLER 1		CHİLLER 2	
MARKASI	TRANE	MARKASI	TRANE
MODELİ	K TAC 400D	MODELİ	K TAC 400D
SERİ NO	FKW 2395	SERİ NO	FKW 2396
KAPASİTESİ		KAPASİTESİ	

YAPILACAK KONTROLLER	
1	Cihazların bulunduğu mahal temizliğinin yapılması
2	Kompresörün voltaj ve amperaj kontrolünün yapılması
3	Evaporatör ve kondenser fanlarının voltaj ve amperaj kontrolünün yapılması
4	Elektrikli ısıtıcıların voltaj ve amperaj kontrolünün yapılması
5	Kompresörün ve gaz hattının basınç ve sıcaklık kontrolünün yapılması
6	Sistem üzerindeki kaçak kontrollerinin yapılması
7	Kondansörlerin kimyasal solusyonla yıkanması
8	Pislik tutucuların temizlenmesi
9	Pompaların kontrollerinin yapılması
10	Frekans konvertörlerin dijital göstergelerindeki değerler okunularak kontrollerinin yapılması
11	Bakımı yapılan cihazın dış yüzeyinin ve etrafının temizliğinin yapılması
12	Pano içerisinin hava ile temizliğinin yapılması

NOT: Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ilgili kısma yazılacak. Teknik Servis Amirine bilgi verilecektir.

TEKNİK RAPOR

BAKIMI YAPAN TEKNİSYEN	TEKNİK SERVİS SORUMLUSU
 Arif OZKAN Makine Teknikeri	 Ziya DERİN Mek. İmalat Bak. Onarım Şube Müd. V.

	CHİLLER (SOĞUTMA ÜNİTESİ) AYLIK BAKIM ve KONTROL FORMU	DOKÜMAN KODU	YİTDB-18a
		YAYIN TARİHİ	01.01.2020
		REVİZYON NO	-
	BİRİM ADI	REVİZYON TARİHİ	-
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Kalite Birimi	SAYFA NO	1/1

Cihaz Bilgileri

CHİLLER 1		CHİLLER 2	
MARKASI	TRANE	MARKASI	TRANE
MODELİ	K TAC 400D	MODELİ	K TAC 400D
SERİ NO	EKW 239A	SERİ NO	EKW 239B
KAPASİTESİ		KAPASİTESİ	


YAPILACAK KONTROLLER

1	Cihazların bulunduğu mahal temizliğinin yapılması
2	Kompresörün voltaj ve amperaj kontrolünün yapılması
3	Evaporatör ve kondenser fanlarının voltaj ve amperaj kontrolünün yapılması
4	Elektrikli ısıtıcıların voltaj ve amperaj kontrolünün yapılması
5	Kompresörün ve gaz hattının basınç ve sıcaklık kontrolünün yapılması
6	Sistem üzerindeki kaçak kontrollerinin yapılması
7	Kondansörlerin kimyasal solusyonla yıkanması
8	Pislik tutucuların temizlenmesi
9	Pompaların kontrollerinin yapılması
10	Frekans konvertörlerin dijital göstergelerindeki değerler okunularak kontrollerinin yapılması
11	Bakımı yapılan cihazın dış yüzeyinin ve etrafının temizliğinin yapılması
12	Pano içerisinde hava ile temizliğinin yapılması

NOT: Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ilgili kısma yazılacak. Teknik Servis Amirine bilgi verilecektir.

TEKNİK RAPOR

BAKIMI YAPAN TEKNİSYEN	TEKNİK SERVİS SORUMLUSU
<p>Aml OZKAN Makine Teknikeri</p> <p>Rıdvan İSMİK İklimlendirme Teknisyeni</p>	<p>02.10.2024</p> <p>Ziya DERİN Mek. İmalat Bak. Onarım Şube Müd. V.</p>

	CHİLLER (SOĞUTMA ÜNİTESİ) AYLIK BAKIM ve KONTROL FORMU	DOKÜMAN KODU	YİTDB-18a
		YAYIN TARİHİ	01.01.2020
	BİRİM ADI	REVİZYON NO	-
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Kalite Birimi	REVİZYON TARİHİ	-
		SAYFA NO	1/1

Cihaz Bilgileri

CHİLLER 1		CHİLLER 2	
MARKASI	TRANE	MARKASI	TRANE KTAC 400D
MODELİ	K TAC 400D	MODELİ	K TAC 400D
SERİ NO	FKW 2395	SERİ NO	FKW 2396
KAPASİTESİ		KAPASİTESİ	

YAPILACAK KONTROLLER

1	Cihazların bulunduğu mahal temizliğinin yapılması
2	Kompresörün voltaj ve amperaj kontrolünün yapılması
3	Evaporatör ve kondenser fanlarının voltaj ve amperaj kontrolünün yapılması
4	Elektrikli ısıtıcıların voltaj ve amperaj kontrolünün yapılması
5	Kompresörün ve gaz hattının basınç ve sıcaklık kontrolünün yapılması
6	Sistem üzerindeki kaçak kontrollerinin yapılması
7	Kondansörlerin kimyasal solusyonla yıkanması
8	Pislik tutucuların temizlenmesi
9	Pompaların kontrollerinin yapılması
10	Frekans konvertörlerin dijital göstergelerindeki değerler okunularak kontrollerinin yapılması
11	Bakımı yapılan cihazın dış yüzeyinin ve etrafının temizliğinin yapılması
12	Pano içerisinde hava ile temizliğinin yapılması

NOT: Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ilgili kısma yazılacak. Teknik Servis Amirine bilgi verilecektir.

TEKNİK RAPOR

BAKIMI YAPAN TEKNİSYEN	TEKNİK SERVİS SORUMLUSU
Anıl ÖZKAN Makina Teknikeri Ridvan İSMİK İklimlendirme Teknisyeni	02.01.2020 Ziya DERİN Mek. İmarat Bak. Onarım Şube Müd. V.

	CHİLLER (SOĞUTMA ÜNİTESİ) AYLIK BAKIM ve KONTROL FORMU	DOKÜMAN KODU	YİTDB-18a
		YAYIN TARİHİ	01.01.2020
	BİRİM ADI	REVİZYON NO	-
		REVİZYON TARİHİ	-
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Kalite Birimi		SAYFA NO	1/1

Cihaz Bilgileri			
CHİLLER 1		CHİLLER 2	
MARKASI	TRANE	MARKASI	TRANE
MODELİ	K TAC 400 D	MODELİ	K TAC 400 D
SERİ NO	EKW 2395	SERİ NO	EKW 2396
KAPASİTESİ		KAPASİTESİ	

YAPILACAK KONTROLLER	
1	Cihazların bulunduğu mahal temizliğinin yapılması
2	Kompresörün voltaj ve amperaj kontrolünün yapılması
3	Evaporatör ve kondenser fanlarının voltaj ve amperaj kontrolünün yapılması
4	Elektrikli ısıtıcıların voltaj ve amperaj kontrolünün yapılması
5	Kompresörün ve gaz hattının basınç ve sıcaklık kontrolünün yapılması
6	Sistem üzerindeki kaçak kontrollerinin yapılması
7	Kondansörlerin kimyasal solusyonla yıkanması
8	Pislik tutucuların temizlenmesi
9	Pompaların kontrollerinin yapılması
10	Frekans konvertörlerin dijital göstergelerindeki değerler okunularak kontrollerinin yapılması
11	Bakımı yapılan cihazın dış yüzeyinin ve etrafının temizliğinin yapılması
12	Pano içerisinin hava ile temizliğinin yapılması

NOT: Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ilgili kısma yazılacak. Teknik Servis Amirine bilgi verilecektir.

TEKNİK RAPOR	

BAKIMI YAPAN TEKNİSYEN	TEKNİK SERVİS SORUMLUSU
Anıl ÖZKAN Makine Teknikeri	Gökhan ÇELİK Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknikeri

01.08.2024
Ziya DERİN
Mek. İmalat Bak. Onarım
Şube Müd. V.

	CHİLLER (SOĞUTMA ÜNİTESİ) AYLIK BAKIM ve KONTROL FORMU	DOKÜMAN KODU	YİTDB-18a
		YAYIN TARİHİ	01.01.2020
		REVİZYON NO	-
	BİRİM ADI	REVİZYON TARİHİ	-
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Kalite Birimi	SAYFA NO	1/1

Cihaz Bilgileri			
CHİLLER 1		CHİLLER 2	
MARKASI	TRANE	MARKASI	TRANE
MODELİ	K TAC 400D	MODELİ	K TAC 400D
SERİ NO	EKW 2395	SERİ NO	EKW 2396
KAPASİTESİ		KAPASİTESİ	

YAPILACAK KONTROLLER	
1	Cihazların bulunduğu mahal temizliğinin yapılması
2	Kompresörün voltaj ve amperaj kontrolünün yapılması
3	Evaporatör ve kondenser fanlarının voltaj ve amperaj kontrolünün yapılması
4	Elektrikli ısıtıcıların voltaj ve amperaj kontrolünün yapılması
5	Kompresörün ve gaz hattının basınç ve sıcaklık kontrolünün yapılması
6	Sistem üzerindeki kaçak kontrollerinin yapılması
7	Kondansörlerin kimyasal solusyonla yıkanması
8	Pislik tutucuların temizlenmesi
9	Pompaların kontrollerinin yapılması
10	Frekans konvertörlerin dijital göstergelerindeki değerler okunularak kontrollerinin yapılması
11	Bakımı yapılan cihazın dış yüzeyinin ve etrafının temizliğinin yapılması
12	Pano içerisinin hava ile temizliğinin yapılması

NOT: Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ilgili kısma yazılacak. Teknik Servis Amirine bilgi verilecektir.

TEKNİK RAPOR	
BAKIMI YAPAN TEKNİSYEN	TEKNİK SERVİS SORUMLUSU
Anıl ÖZKAN Makina Teknikeri	Gökhan ÇELİK Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknikeri
	05.10.2024 Ziya DERİN Mek. İmalat Bak. Onarım Şube Müd. V.

	CHİLLER (SOĞUTMA ÜNİTESİ) AYLIK BAKIM ve KONTROL FORMU	DOKÜMAN KODU	YİTDB-18a
		YAYIN TARİHİ	01.01.2020
		REVİZYON NO	-
	BİRİM ADI	REVİZYON TARİHİ	-
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Kalite Birimi	SAYFA NO	1/1

Cihaz Bilgileri			
CHİLLER 1		CHİLLER 2	
MARKASI	TRANE	MARKASI	TRANE
MODELİ	K TAC 400D	MODELİ	K TAC 400D
SERİ NO	EKW 2395	SERİ NO	EKW 2396
KAPASİTESİ		KAPASİTESİ	

YAPILACAK KONTROLLER	
1	Cihazların bulunduğu mahal temizliğinin yapılması
2	Kompresörün voltaj ve amperaj kontrolünün yapılması
3	Evaporatör ve kondenser fanlarının voltaj ve amperaj kontrolünün yapılması
4	Elektrikli ısıtıcıların voltaj ve amperaj kontrolünün yapılması
5	Kompresörün ve gaz hattının basınç ve sıcaklık kontrolünün yapılması
6	Sistem üzerindeki kaçak kontrollerinin yapılması
7	Kondansörlerin kimyasal solusyonla yıkanması
8	Pislik tutucuların temizlenmesi
9	Pompaların kontrollerinin yapılması
10	Frekans konvertörlerin dijital göstergelerindeki değerler okunularak kontrollerinin yapılması
11	Bakımı yapılan cihazın dış yüzeyinin ve etrafının temizliğinin yapılması
12	Pano içerisinin hava ile temizliğinin yapılması

NOT: Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ilgili kısma yazılacak. Teknik Servis Amirine bilgi verilecektir.

TEKNİK RAPOR	

BAKIMI YAPAN TEKNİSYEN	TEKNİK SERVİS SORUMLUSU
Anıl OZKAN Makine Teknikeri	Gökhan ÇELİK Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknikeri

05.10.2024
Ziya DERİN
Mek. İmalat Bak. Onarım
Şube Müd. V.

	CHİLLER (SOĞUTMA ÜNİTESİ) AYLIK BAKIM ve KONTROL FORMU	DOKÜMAN KODU	YİTDB-18a
		YAYIN TARİHİ	01.01.2020
		REVİZYON NO	-
	BİRİM ADI	REVİZYON TARİHİ	-
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Kalite Birimi	SAYFA NO	1/1

Cihaz Bilgileri			
CHİLLER 1		CHİLLER 2	
MARKASI	TRANE	MARKASI	TRANE
MODELİ	KTAC 400D	MODELİ	KTAC 400D
SERİ NO	EKW 2395	SERİ NO	EKW 2396
KAPASİTESİ		KAPASİTESİ	

YAPILACAK KONTROLLER	
1	Cihazların bulunduğu mahal temizliğinin yapılması
2	Kompresörün voltaj ve amperaj kontrolünün yapılması
3	Evaporatör ve kondenser fanlarının voltaj ve amperaj kontrolünün yapılması
4	Elektrikli ısıtıcıların voltaj ve amperaj kontrolünün yapılması
5	Kompresörün ve gaz hattının basınç ve sıcaklık kontrolünün yapılması
6	Sistem üzerindeki kaçak kontrollerinin yapılması
7	Kondansörlerin kimyasal solüsyonla yıkanması
8	Pislik tutucuların temizlenmesi
9	Pompaların kontrollerinin yapılması
10	Frekans konvertörlerin dijital göstergelerindeki değerler okunularak kontrollerinin yapılması
11	Bakımı yapılan cihazın dış yüzeyinin ve etrafının temizliğinin yapılması
12	Pano içerisinde hava ile temizliğinin yapılması

NOT: Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ilgili kısma yazılacak. Teknik Servis Amirine bilgi verilecektir.

TEKNİK RAPOR	

BAKIMI YAPAN TEKNİSYEN	TEKNİK SERVİS SORUMLUSU
Anıl ÖZKAN Makine Teknikeri	Gökhan ÇELİK Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknikeri

02.05.2024
Ziya DERİN
Mek. İmalat Bak. Onarım
Şube Müd. V.


	CHİLLER (SOĞUTMA ÜNİTESİ) AYLIK BAKIM ve KONTROL FORMU	DOKÜMAN KODU	YİTDB-18a
		YAYIN TARİHİ	01.01.2020
		REVİZYON NO	-
	BİRİM ADI	REVİZYON TARİHİ	-
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Kalite Birimi	SAYFA NO	1/1

Cihaz Bilgileri			
CHİLLER 1		CHİLLER 2	
MARKASI	TRANE	MARKASI	TRANE
MODELİ	KTAC 400D	MODELİ	KTAC 400D
SERİ NO	EKW 2395	SERİ NO	EKW 2396
KAPASİTESİ		KAPASİTESİ	

YAPILACAK KONTROLLER	
1	Cihazların bulunduğu mahal temizliğinin yapılması
2	Kompresörün voltaj ve amperaj kontrolünün yapılması
3	Evaporatör ve kondenser fanlarının voltaj ve amperaj kontrolünün yapılması
4	Elektrikli ısıtıcıların voltaj ve amperaj kontrolünün yapılması
5	Kompresörün ve gaz hattının basınç ve sıcaklık kontrolünün yapılması
6	Sistem üzerindeki kaçak kontrollerinin yapılması
7	Kondansörlerin kimyasal solüsyonla yıkanması
8	Pislik tutucuların temizlenmesi
9	Pompaların kontrollerinin yapılması
10	Frekans konvertörlerin dijital göstergelerindeki değerler okunularak kontrollerinin yapılması
11	Bakımı yapılan cihazın dış yüzeyinin ve etrafının temizliğinin yapılması
12	Pano içerisinde hava ile temizliğinin yapılması

NOT: Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ilgili kısma yazılacak. Teknik Servis Amirine bilgi verilecektir.

TEKNİK RAPOR	
BAKIMI YAPAN TEKNİSYEN	TEKNİK SERVİS SORUMLUSU
Anıl ÖZİ Makine Teknikeri	01.04.2024 Ziya DERİN Mek. İmalat Bak. Onarım Şube Mtd. V.
Gökhan ÇELİK Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknikeri	

	CHİLLER (SOĞUTMA ÜNİTESİ) AYLIK BAKIM ve KONTROL FORMU	DOKÜMAN KODU	YİTDB-18a
		YAYIN TARİHİ	01.01.2020
		REVİZYON NO	-
	BİRİM ADI	REVİZYON TARİHİ	-
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Kalite Birimi	SAYFA NO	1/1

Cihaz Bilgileri



CHİLLER 1		CHİLLER 2	
MARKASI	TRANE	MARKASI	TRANE
MODELİ	KTAC 4001	MODELİ	KTAC 4001
SERİ NO	EKW 2395	SERİ NO	EKW 2396
KAPASİTESİ		KAPASİTESİ	

YAPILACAK KONTROLLER

1	Cihazların bulunduğu mahal temizliğinin yapılması
2	Kompresörün voltaj ve amperaj kontrolünün yapılması
3	Evaporatör ve kondenser fanlarının voltaj ve amperaj kontrolünün yapılması
4	Elektrikli ısıtıcıların voltaj ve amperaj kontrolünün yapılması
5	Kompresörün ve gaz hattının basınç ve sıcaklık kontrolünün yapılması
6	Sistem üzerindeki kaçak kontrollerinin yapılması
7	Kondansörlerin kimyasal solusyonla yıkanması
8	Pislik tutucuların temizlenmesi
9	Pompaların kontrollerinin yapılması
10	Frekans konvertörlerin dijital göstergelerindeki değerler okunularak kontrollerinin yapılması
11	Bakımı yapılan cihazın dış yüzeyinin ve etrafının temizliğinin yapılması
12	Pano içerisinin hava ile temizliğinin yapılması

NOT: Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ilgili kısma yazılacak. Teknik Servis Amirine bilgi verilecektir.

TEKNİK RAPOR

BAKIMI YAPAN TEKNİSYEN	TEKNİK SERVİS SORUMLUSU
 Anıl ÖZKAN Makine Teknikeri	 Ziya DERİN Mek. İmalat Bak. Onarım Şube Müd. V.

	CHİLLER (SOĞUTMA ÜNİTESİ) AYLIK BAKIM ve KONTROL FORMU	DOKÜMAN KODU	YİTDB-18a
		YAYIN TARİHİ	01.01.2020
		REVİZYON NO	-
	BİRİM ADI	REVİZYON TARİHİ	-
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Kalite Birimi	SAYFA NO	1/1

Cihaz Bilgileri			
CHİLLER 1		CHİLLER 2	
MARKASI	TRANE	MARKASI	TRANE
MODELİ	KTAC 400D	MODELİ	KTAC 400D
SERİ NO	EKW 2395	SERİ NO	EKW 2396
KAPASİTESİ		KAPASİTESİ	

YAPILACAK KONTROLLER	
1	Cihazların bulunduğu mahal temizliğinin yapılması
2	Kompresörün voltaj ve amperaj kontrolünün yapılması
3	Evaporatör ve kondenser fanlarının voltaj ve amperaj kontrolünün yapılması
4	Elektrikli ısıtıcıların voltaj ve amperaj kontrolünün yapılması
5	Kompresörün ve gaz hattının basınç ve sıcaklık kontrolünün yapılması
6	Sistem üzerindeki kaçak kontrollerinin yapılması
7	Kondansörlerin kimyasal solusyonla yıkanması
8	Pislik tutucuların temizlenmesi
9	Pompaların kontrollerinin yapılması
10	Frekans konvertörlerin dijital göstergelerindeki değerler okunularak kontrollerinin yapılması
11	Bakımı yapılan cihazın dış yüzeyinin ve etrafının temizliğinin yapılması
12	Pano içerisinin hava ile temizliğinin yapılması

NOT: Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ilgili kısma yazılacak. Teknik Servis Amirine bilgi verilecektir.

TEKNİK RAPOR	

BAKIMI YAPAN TEKNİSYEN	TEKNİK SERVİS SORUMLUSU
<p>Amir ÖZKAN Makine Teknikeri</p> <p>Gökhan ÇELİK Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknikeri</p>	<p>01.02.2024</p> <p>Ziya DERİN Mek. İmalat Bak. Onarım Şube Müd. V.</p>

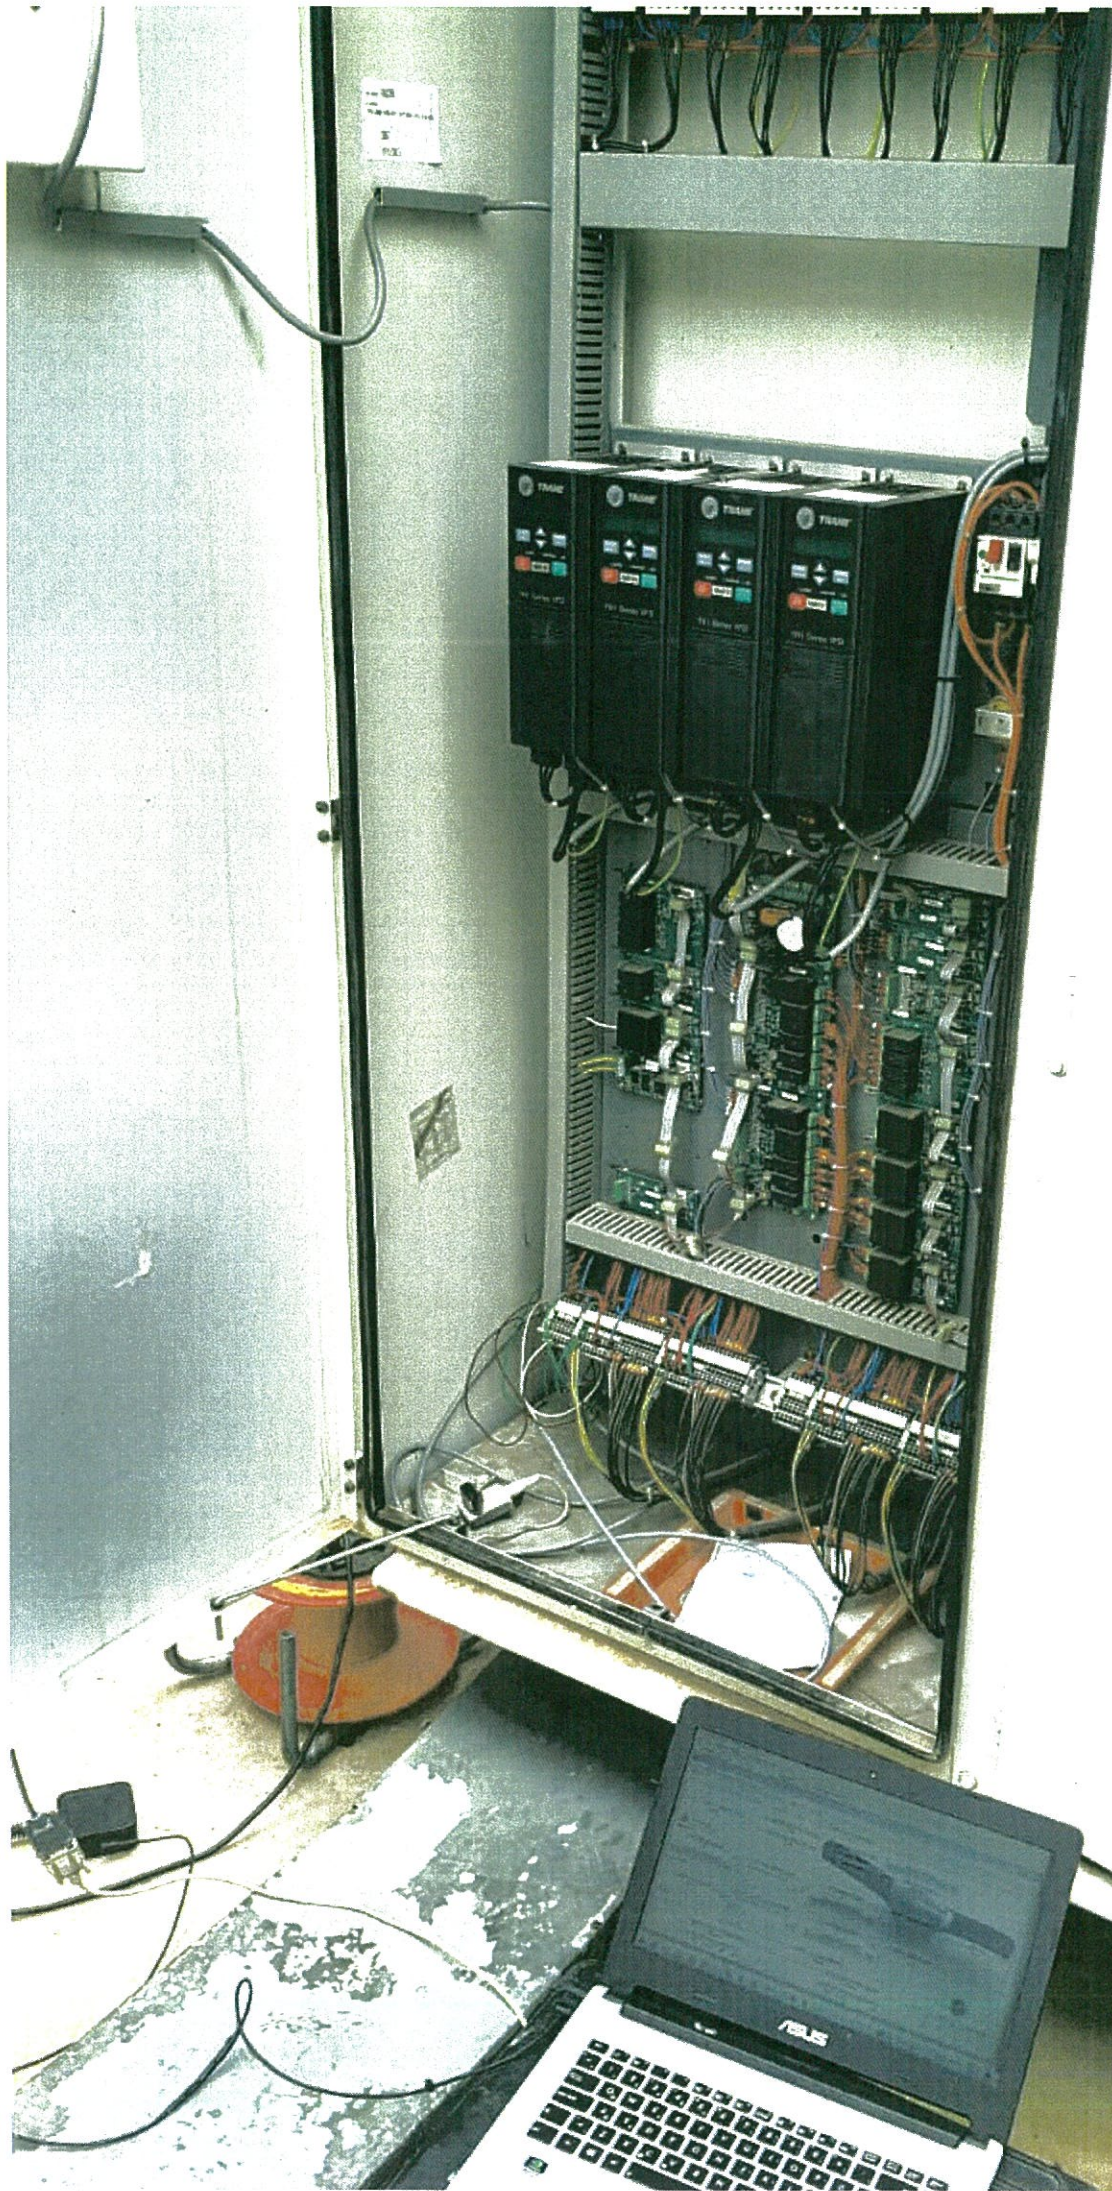
	CHİLLER (SOĞUTMA ÜNİTESİ) AYLIK BAKIM ve KONTROL FORMU	DOKÜMAN KODU	YİTDB-18a
		YAYIN TARİHİ	01.01.2020
		REVİZYON NO	-
	BİRİM ADI	REVİZYON TARİHİ	-
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Kalite Birimi	SAYFA NO	1/1

Cihaz Bilgileri			
CHİLLER 1		CHİLLER 2	
MARKASI	TRANE	MARKASI	TRANE
MODELİ	KTAC 400D	MODELİ	KTAC 400D
SERİ NO	EKW 2395	SERİ NO	EKW 2396
KAPASİTESİ		KAPASİTESİ	

YAPILACAK KONTROLLER	
1	Cihazların bulunduğu mahal temizliğinin yapılması
2	Kompresörün voltaj ve amperaj kontrolünün yapılması
3	Evaporatör ve kondenser fanlarının voltaj ve amperaj kontrolünün yapılması
4	Elektrikli ısıtıcıların voltaj ve amperaj kontrolünün yapılması
5	Kompresörün ve gaz hattının basınç ve sıcaklık kontrolünün yapılması
6	Sistem üzerindeki kaçak kontrollerinin yapılması
7	Kondansörlerin kimyasal solusyonla yıkanması
8	Pislik tutucuların temizlenmesi
9	Pompaların kontrollerinin yapılması
10	Frekans konvertörlerin dijital göstergelerindeki değerler okunularak kontrollerinin yapılması
11	Bakımı yapılan cihazın dış yüzeyinin ve etrafının temizliğinin yapılması
12	Pano içerisinde hava ile temizliğinin yapılması

NOT: Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ilgili kısma yazılacak. Teknik Servis Amirine bilgi verilecektir.

TEKNİK RAPOR	
BAKIMI YAPAN TEKNİSYEN	TEKNİK SERVİS SORUMLUSU
 Anıl ÖZKAN Makine Teknikeri	 02.01.2024 Ziya DERİN Mek. İnci Hat. Bak. Onarım Şube Müd. V.



Ziya DERİN
Mek. İmarat Bak. Onarım
Şube MÜD. V.



Ziya DERİN
Mek. İmekt Bak. Onarım
Sıde Müd. V.